



別図14 現場打ち甲蓋工標準構造図 (第15条第1項第4号関係)


現場打ち甲蓋工 S=1:10

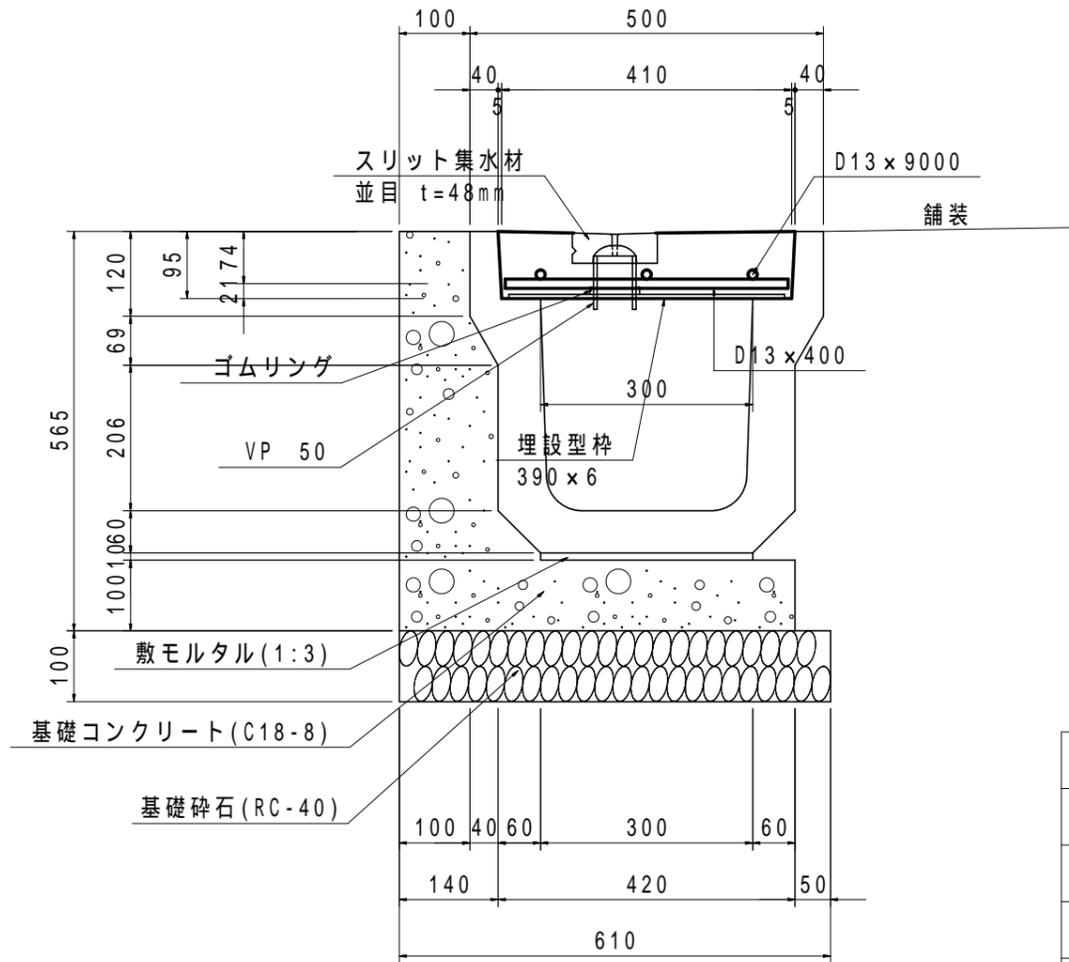

配筋図 S=1:10

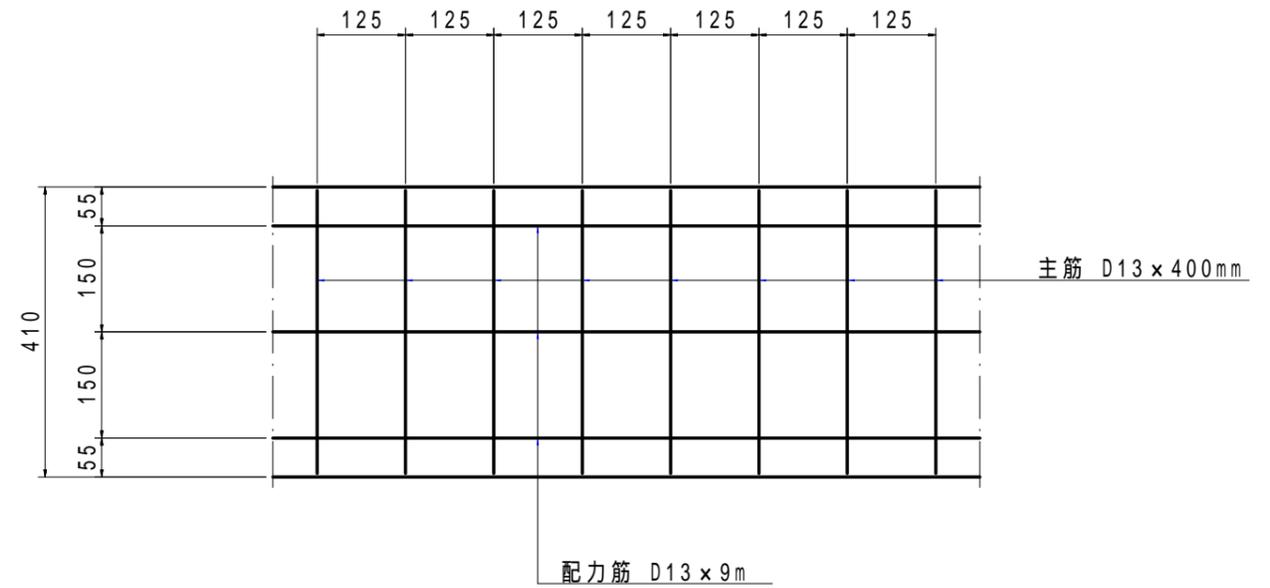

グレーチング蓋部 S=1:10

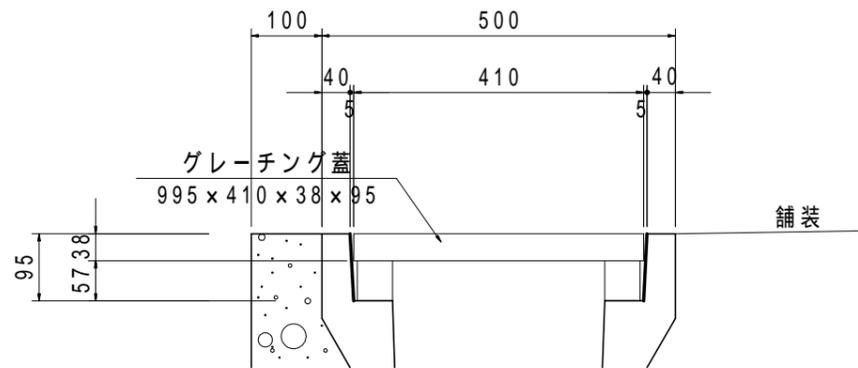

材料表

10.0m当り

| 名称       | 形状寸法                   | 単位             | 数量    | 備考  |
|----------|------------------------|----------------|-------|---|
| 既設甲蓋撤去   | 400×500×95             | 枚              | 20.0  |   |
| 埋設型枠     | 390×6×1000             | 枚              | 9.0   | 10.0-1.0(グレーチング)  |
| 蓋コンクリート  | ck=24N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.32  | (0.415×0.095-0.39×0.006)×9.0-0.12×0.75×0.048×4                                    |
| 鉄筋       | SD345,D13              | kg             | 55.52 | (0.4×9.0/0.125+9.0×3)×0.995   |
| グレーチング蓋  | 995×410×38×95          | 枚              | 1.0   | すべり止め 4面受枠付 4点ボルト固定   |
| 敷モルタル    | 1:3                    | m <sup>3</sup> | 0.030 | 0.3×0.1×10.0  |
| 基礎コンクリート | ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.32  | {0.1×0.12+(0.1+0.14)/2×0.069-0.14×0.206+(0.14+0.1)/2×0.06+0.2×0.01+0.56×0.1}×10.0 |
| 基礎型枠     |                        | m <sup>2</sup> | 6.65  | (0.565+0.1)×10.0  |
| 基礎砕石     | RC-40                  | m <sup>2</sup> | 6.10  | 0.61×10.0   |

標準施工平面図 S=1:40

